




Paigaldus-ja kasutusjuhend/ Hooldus ja testimine

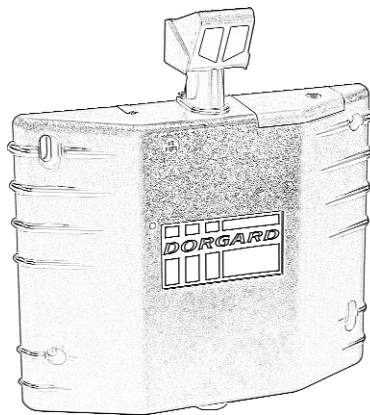

See on oluline dokument, mis kirjeldab Dorgardi õiget paigaldamist, kasutamist ja hooldamist.

See juhend nõuab täielikku läbilugemist ja arusaamist enne, kui hakkate seadet paigaldama ning juhendit peab säilitama turvalises kohas (nagu nt Tuleohutuse Riskihindamise Faili).

Hoidke antud juhendit kindlas kohas.

Sisukord	Page
Sissejuhatus	2
Enne paigaldust	3
Oluline teave	4
Toiteallikas	5
Kellaaja seadistamine	5
Öine vabastamine	6
Paigaldamine	7
Põrandaplaadi paigaldamine	8
Dorgardi kasutamine	9
Kellaaja seadistamine	9
Dorgardi testimine	10
Tundlikkuse reguleerimine	11
Veaotsing	12
Veateated	14
Hoolduskava	16
Hoolduskirje	17
Sertifikaat	18
Tootja garantii	19

MANUFACTURED TO COMPLY WITH BS EN 1155:1997

The European Standard EN 1155:1997 has the status of a British Standard.

Manufacturer's Classification:-

As Required By BS EN 1155:1997

ID of Certification Body:- 1121

Registered Address:- Fireco Ltd., 30 New Road, BRIGHTON BN1 1BN, UK

CE mark applied for:- 08


EC Certificate of Conformity Number:- AE0021

Power size:- Minimum 3 to Maximum 7

3	5	3 to 7	1	1	0
---	---	--------	---	---	---

Sissejuhatus

Dorgard on akuga töötav seade, mille eesmärk on hoida ohutult ja seaduslikult avatuna tuletõkkeuksi. "Kuuldes" tulekahjuhäiret vabastab Dorgard ukse automaatselt. Dorgard saab hoida tuletõkkeust avatuna igas asendis avatud või suletud oleku vahel, kuigi on soovitatav, et uks ei jää alla 65 kraadise nurga.

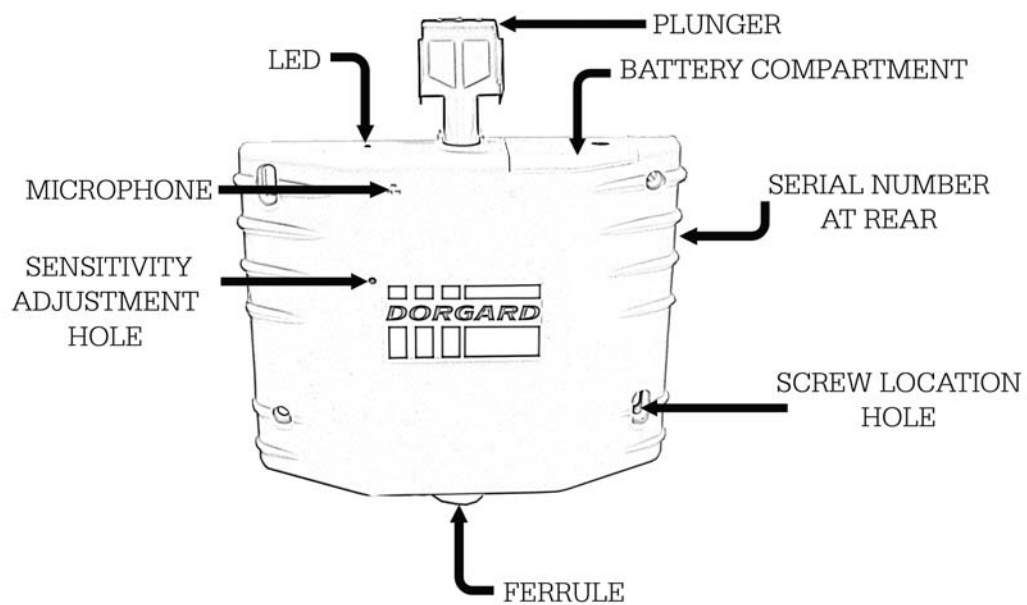

Enne paigaldust



Enne paigaldamist tuleb tagada:

1. . Et sobiv automaatne tulekahju signalisatsioon paigaldatud.
2. Uks on isesulguv st on paigaldatud ukksesulgur.
3. . Uks sulgub tihedalt.
4. Ukse ja põranda pind, millele Dorgard paigaldatakse, on sile ja tasane.
5. . On määratud ukse sulgemisjõud.
6. Tulekahjusignalisatsiooni süsteem töötab korralikult, st akustika töötab, kui signalisatsioon on aktiveeritud.
7. Ukse ja põranda vahel on piisavalt ruumi põrandaplaadi paigaldamiseks, ekh vahe peaks olema umbes 5mm.
8. Dorgard on osa teie Tuleohutuse Riskihindamise Failist.

Samal ajal kui Dorgard hoiab tuletõkkeust avatuna, "kuulab" see pidevalt tulekahjuhäire heli. Kui heli kõlab, kontrollib Dorgard alarmi 20 sekundi pikkuse ajavahemiku jooksul ja seejärel vabastab tuletõkkeukse.

Oluline teave

Dorgard tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil. Dorgard ei sobi välistingimustes kasutamiseks. Lugege see juhend läbi ja järgige seda hoolikalt, hoidke seda kindlas kohas.

BS EN1155:1997 on sätestatud, et ust ei tohi hoida avatuna väiksema nurga all kui 65 kraadi. On soovitatav, et pörandaplaat on paigaldatud vastamaks sellele standardile.

Kui õigesti paigaldatud, vastab Dorgard BS 7273-4 Kategooria C määrusele.


Täiendav informatsioon helitulekahjuhäire kohta:

Britis Standardis tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamise kohta, BS5839 – 1:2002, (punkt 16.2), on öeldud:



Helirõhu tase häiresignaali puhul kõigis hoone ligipääsetavates piirkondades peab olema vähemalt 65dB(A). . . kui helirõhutaseme taustamüra on üle 60dB(A), peab tulekahjuhäire signaali helirõhk olema 5dB kõrgem kui taustamüra.

On arusaadav, et on teatud müra igapäevaelus, mis võib olla valjem kui tulekahjualarm ja püsib kauem kui 30 sekundit (nagu nt tolmuimeja). Kuigi see on nõutud Briti Standardi poolt, ei ole alarm sageli 5 detsibelli valjem.

Hoides tuletõkkeuksi avatuna " kuulab" Dorgard just pidevat tulekahjuhäire heli. Dorgard peab "kuulma" tulekahjuhäiret, mis ületab 65 detsibelli ja see peab kestma kauem kui 14 sekundit. Üldise mürataseme puhul, mis ületab 80 detsibelli, vabastab Dorgard tuletõkkeukse. See on sisse ehitatud üksuse turvaelementi. Kui müratase ruumides ületab 80 detsibelli, on ebatõenäoline, et oleks kuulda 65 detsibellist alarmi, seega Dorgard vabastab tuletõkkeukse ning see sulgub.

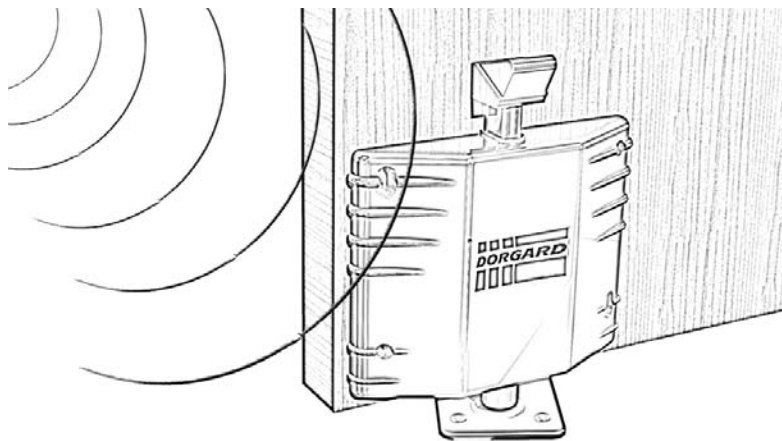

Toiteallikas- use 2 x C Size LR14 ja kellaaja seadistamine

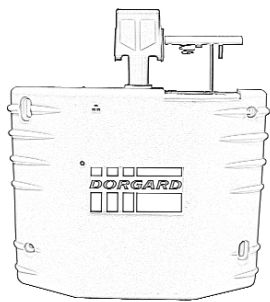

Patareid- Kasutamiseks ainult leeliseliste patareidega. Ärge kasutage taaskasutatavaid patareid.

Kaasasolevad 2xC suuruses Procell leelispatareid peaks kestma vähemalt 12 kuud. Dorgard kontrollib pidevalt patareid, tagamaks seadme ohutut kasutamist.

1. Avage akukorpus kruvikeerajaga.
2. Paigaldage patareid patareipessa (+) positiivne pool üleval. Patareide vale paigaldus võib tekitada kahjustusi seadmele.
3. Akupesa sulgemisel ei tohi kruvisid üle pingutada.

Kui Dorgardi patareid on tühjenemas, kostub seadme hoiatussignaal, kuni patareid on täiesti tühjad, eemaldatud või asendatud uutega.

Hoiatus. Patarei eluiga võib lühendada mürarikas keskkond.

Kellaaja seadistamine:


Dorgardi sisemise kella seadistamiseks 12:00 peale, tuleb Dorgard käivitada kell 12:00.

Dorgard ei korrigeeri kella automaatselt suveajale üleminekul.

Dorgard sisemise kella nullimiseks eemaldage patareid, oodake 10 sekundit ja sisestage need uuesti kell 12.00.

Hoiatus. Iga kord, kui aku eemaldatakse ja sisestatakse uuesti, on kell automaatselt nullitud.

Night-time Release

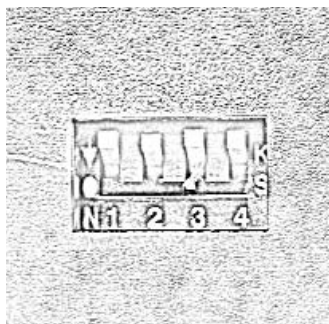

Õine vabastamise valikud on järgnevad:

Dip Switch	Release Time	Reset Time
1	20:00	08:00
2	21:00	07:00
1 & 2	22:00	06:00

Note. Dip Switch 3 disables the Night-time Release warning tone. Dip Switch 4 has no function.

Dorgard saab hoida tuletõkkeust avatuna 24 tundi ööpäevas. Soovitav on siiski, et tuletõkkeused suletakse öösel, sest siis on tulekahju märkamatu levimise võimalus suurem kui päeval ajal.

Selleks, et tagada tuletõkke uste sulgemise öösel, saab Dorgard ukseid vabastada eelseadistatud ajal kuid siis ta ei toimi enam kuni hommikulni lahtihoidmismehhanismina.

Õine vabastamine

1. Tee kindlaks, et Dorgardi sisemine kell on seatud "reaalajas" (vt Kellaaja seadmine).
2. Keerake Dorgard tagurpidi, et paljastada kiiplülitid.
3. Kasutades väikest plastikust plokktooriista valige õine vabastus. Lülitades kiiplüliti valitud numbriga suunas aktiveerub funktsioon.




Märkus. Kui kõik kiiplülitid on suunatud üles, siis õine vabastus ei toimi.

Õise vabastuse helisignaal:

On soovitatav, et helisignaal ei ole blokeeritud. Helisignaal on hoiatuseks hoones viibivatele inimestele, et tuletõkkeuks on sulgumas ja suurendab seega ohutust. Siiski on selge, et teatud kohtades võib õine helisignaal olla häiriv. See on ka põhjus, miks seadmel on võimalik öiset helisignaali blokeerida.

Pärast patareide paigaldamist Dorgardi kõlab pikk helisignaal, millele järgneb mootori heli (Dorgard seadistus), siis 3 x üksikut tooni. Need 3 toonid näitavad kiiplüliti positsiooni, kus:
madal toon = Off (väljas)
kõrge toon = On (sees)
Näiteks: kiiplülitid on positsioonides nr1 = sees, nr2 = väljas, nr3 = väljas. Toonid on sel juhul: kõrge, madal, madal.

Paigaldamine

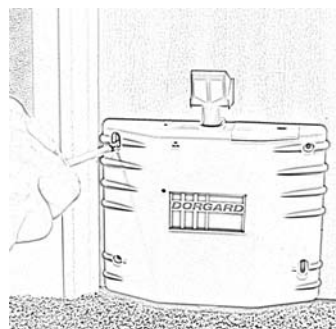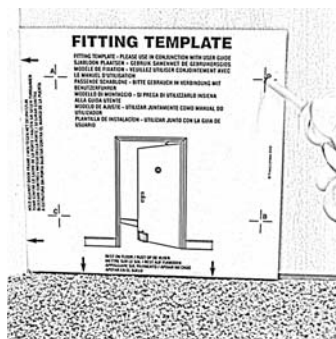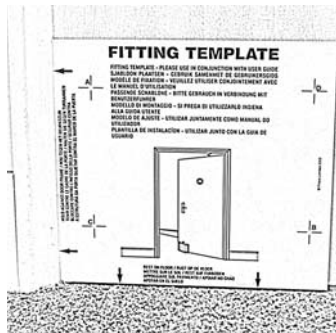



1. Paigaldage patareid ja seadistage soovitud õine vabastus.
2. Sulgege tuletõkkeuks. Asetage paigaldus-šabloon vastu ukse seda külge, mis sulgub ukseraami vastu.
3. Võtke arvesse erinevaid põrandapindasid.
4. Teha põhiaugud või märkige nende asukoht läbi paigaldus-šablooni.
5. Kasutades 2 kruvi kinnitage Dorgard ukse külge šablooni punktides A ja B. See võimaldab Dorgard üles ja alla liigutada ja see õigesti positioneerida. Õige asend on: kui Dorgardi kolb on täielikult avanenud saab uks vabalt liikuda. Kui Dorgard kolb on kinni, siis tekib kokkupuude põranda või põrandaplaadiga. Kui Dorgard on õiges asendis, kinnitage kõik 4 kruvi.
6. Kinnitage tuletõkkeukse kleebised mõlemale poole ust silmade kõrgusele.

Märkus. Dorgard ei tööta kuni patareid on sisestatud.

Patareid saab eemaldada või sisestada, kui Dorgard on juba ukse külge kinnitatud.

Põrandaplaadi paigaldamine

TÄHELEPANU: Paigaldage Dorgard uksele enne põrandaplaadi paigaldamist.




Hoiatus! Enne aukude puurimist või kinnituskruidid paigaldamist põrandasse, tehke kindlaks, et antud kohas ei ole elektrijuhtmeid, veetorusid, gaasitorusid, jne. Selle mitte kindlaks tegemine võib põhjustada häireid hoones ning tõsiseid vigastusi või surma.

1. Avage uks kuni 90 kraadi või soovitud avatud asendisse, mis on suurem kui 65 kraadi. Lükake põrandaplaat tuletõkkeukse alla, positsioneerides stopperiga pool ukse taha ning vältimaks komistamisohu võimalikult külgneva seina lähedale.
2. Vajutage Dorgard stopper alla nii, et see istuks põrandaplaadil.
3. Põrake põrandaplaati nii, et stopper oleks kokkupuutes uksega. Sellega tagate, et stopper istub põrandaplaadi kesksüvendis.
4. Märkige põrandaplaadi kinnitusavade asukoht põrandale.
5. Eemaldage põrandaplaat.
6. Kui põrand on betoonist, puurige 4x6mm augud (umbes 40 mm sügavad) ning sisesta müürsepa tüüblid.
7. Paigutage põrandaplaat tüüblite peale/märgitud punktide peale ning kinnitage see kruviga.
8. Avage uks vastu stopperit ning vajutage ning vabastage kolb. Kui põrandaplaat on paigaldatud õigesti, peaks see kolb sobituma kesksüvendisse. Kui see ei sobitu, siis minge tagasi punkt 3 juurde ning vahetage põrandaplaadi asukohta.

Märkus. Põrandaplaat võimaldab Dorgardil taluda tugevaimat sulgemisjõudu, nagu määratletud BS EN 1155 määrusega ning see takistab libisemist siledatel pindadel ja muudes tingimustes, näiteks kui puitpõrand paindub.


Märkus. Väiksema põrandaplaadi varustusse ei kuulu stopperit. See on kasutatav konkreetsetel asjaoludel, kus ukse avatud olekus hoidmine toimub vertikaalsel pinnal. Teisenese põrandaplaadi paigaldamine toimub ülalkirjeldatud juhiste järgi, jättes välja stopperi viited.

Dorgardi kasutamine ja testimine



Ukse lahtihoidmine:

1. Ava tuletõkkeuks vajalikku asendisse.
2. Seisa ukse küljega kohakuti.
3. Vajutage jalaga kolb alla. Sõltuvalt ukksesulguri tugevusest või põranda tüübist võib vajalik olla suurem surve.
4. Kolvile survet avaldades lükake/tõmmake uks ettevaatlikult sulgemise suunas.
5. Eemaldage oma jalg ning vabastage uks.




Dorgardi vabastamiseks, kas

- A. Vajutage kolb kergelt jalaga tuletõkkeukse poole.

või;


- B. Lükake ust avamise suunas.



Märkus. Kui uks on surutud kõvasti vastu põrandaplaadi stopperit, siis saab Dorgardi vabastada ainult meetodi A.

Testimine:

Dorgard viib läbi iganädalast enesekontrollitesti 12 tundi pärast aku paigaldamist ja seejärel iga 7 päeva pärast. Kui uks on enesekontrolli ajal avatud olekus, siis vabastab Dorgard selle. Kui Dorgard avastab siserikke, siis kostub helisignaal ning enesekontroll ei õnnestu.

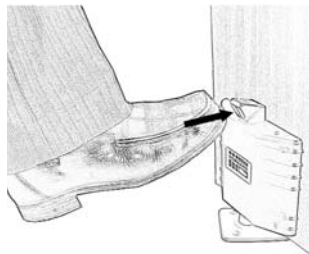


Dorgard testimine tulekahjuhäirega

1. Avage tuletõkkeuks ja vajutage kolb alla.
2. Tekitage tulekahjuhäire heli vähemalt 30 sekundit.
3. LED Dorgardi peal vilgub iga 1,3 sekundit ja see näitab, et Dorgard "kuuleb" tulekahjuhäire heli.
4. Dorgard vabastab tuletõkkeukse ca. 20 sekundi järel.
5. Kui Dorgard on valmis ust vabastama, kõlab 8 korda „kõrge-madal” helisignaal ning seejärel uks vabastatakse. Kui Dorgard on ukse vabastanud ning tulekahjualarm on vaikinud, toimub reset, ning tuletõkkeukse võib uuesti avada.


Märkus . Kui Dorgard ei reageeri tulekahjuhäirele, on vajalik seadme helitundlikust reguleerida (vt tundlikkuse reguleerimine).

Muudatused ruumides (uus mööbel, uus vaipkate, jne) võivad summutada heli ruumis. Pärast muudatusi on vajalik läbi viia uus tulekahjuhäire test.

Vaatamata sellele, et Dorgard viib ise iga 7 päeva pärast läbi enesekontrolli, on soovitatav seda iga nädal ise testida. See tagab, et Dorgard reageerib tulekahjuhäire.

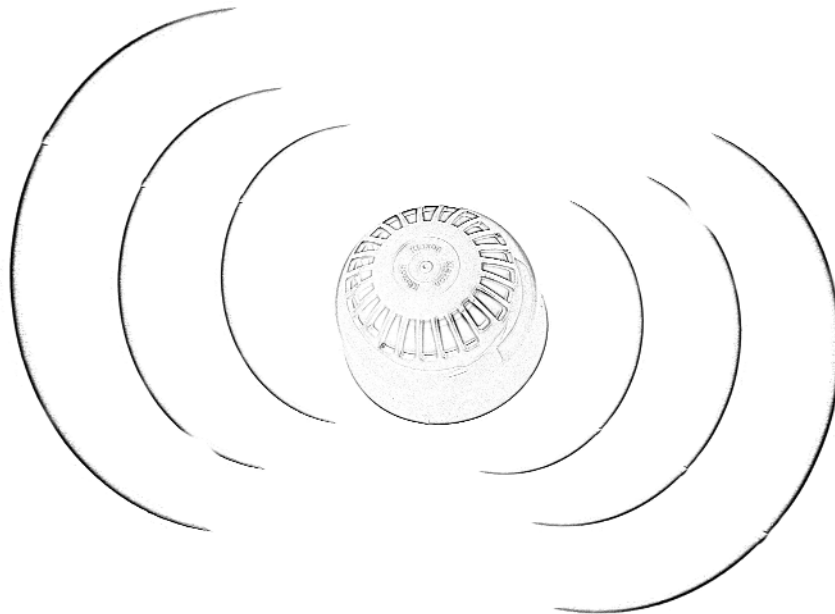

Tundlikkuse reguleerimine

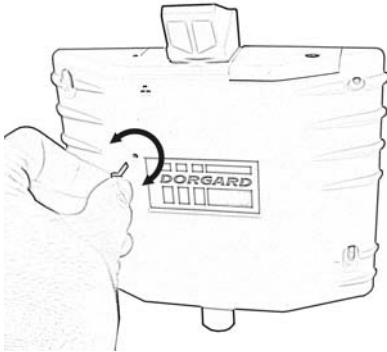

Iga keskkond on erinev ja Dorgard võib vajada korrigeerimist vastavalt keskkonnale.

Peale seda, kui on kindlaks tehtud, mida korrigeerida, saab selleks kasutada komplektis olevat plastikust reguleerimistöõriista. Hoiatus! Ülereguleerimine muudab seadme kasutuskõlbmatuks.

Tundlikkuse seadistamine kui Dorgard ei ole piisavalt tundlik, st ei reageeri tulekahjuhäirele:

1. Sisestage ettevaatlikult plastikust kruvikeeraja avasse seadme esiküljel.
2. Pöörake päripäeva mitte rohkem kui 5 kraadi (väike reguleerimine suurendab tundlikkust väga palju).
3. Tehke Dorgardi kontroll tulekahjualarmiga.
4. Kui probleemid püsivad korrake samme 1-3.

Märkus. Reguleerimiskruvil on piirang mõlemas suunas. Kui kruvi keeramisel tunded vastupanulõpeta, muidu võid üksust vigastada.

Kui Dorgard on liiga tundlik (reageerib isegi väikse heli peale) järgige samme 1-4, kuid 2. etapis keerake kruvi vastupäeva.

Veotsing

Järgnevad on korduma kippuvad küsimused Dorgardi kohta.

1. Miks Dorgard ei vabane, kui kõlab tulekahjuhäire?

- Kontrolli, et tulekahjuhäire kõlab vähemalt 30 sekundit.
- Kontrolli, et tuletõkkeuks saab sulgeda takistusteta.
- Kontrollige, kas kolb on vähemalt 10mm alla vajutatud, enne kui saavutab kontakti põrandaplaadiga.
- Kontrollige, et kohas kuhu Dorgard on paigaldatud on tulekahjuhäirevaljem kui 65 detsibelli.
- Reguleerige Dorgardi tundlikkust (vt tundlikkuse reguleerimine).

2. Miks vabastab Dorgard ukse ilma, et tulekahju alarm kõlaks?

- Kontrollige, et Dorgard on paigaldatud ukse sellele küljele, mis sulgub uksepiida vastu.
- Dorgard vabastab ukse kui see tõugatakse avamissuunas. Selle vältimiseks on soovitatav paigaldada põrandaplaat.
- Ohutuse tagamiseks, on Dorgard seadistatud ukse vabastama, "kuuldes" pidevat heli, mis on valjem kui 65 detsibelli, sest see heli võib varjata potentsiaalset tulekahjuhäiret.
- Dorgard vabastab ukse iga 7 päeva järel ning see on osa selle enesekontrolli rutiinist.
- Kontrollige öise vabastuse seadeid.
- Reguleerige tundlikkus Dorgard üksusel (vt tundlikkuse reguleerimine).
- Kontrollige akude laetust, kas Dorgardi üksus teavitab signaaliga tühjadest patareidest?

Veaotsing

3. Miks tuletõkkeuks ikkagi sulgub, kui kolb on täielikult alla surutud?

- Kontrollige, et kolvi ots ei ole kulunud või kahjustatud. Asenda see vajaduse korral.
- Kontrollige, et Dorgard paikneks piisavalt madal, et saavutada piisavalt hea kontakt põrandaplaadiga kui kolb on alla surutud. Vertikaalne kolvi liikumine 10-15mm on ideaalne. Vajadusel muuda selle asukohta.
- Kontrollige, et ukseulgur ei sulge ust liigse jõuga. Kui see on probleem, siis paigalda põrandaplaat või kohandada ukseulguri survetsurvet (vaadake tootja juhiseid).
- Kontrollige, et kolvi otsal on piisavalt haarduvust põrandapinnaga st põrandapind ei ole liiga libe. Kui see on probleem, siis on soovitatav paigaldada põrandaplaat.

4. Miks Dorgard ei hoia ust avatud asendis?

- Kontrollige, kas kolb on alla surutud.
- Veenduge, et patareipesa on suletud, patareid on õigesti paigaldatud ja töötavad
- Kontrollige, et Dorgard ei ole paigaldatud uksele liiga madalal või kõrgel. Ukse lukustumiseks ideaalne vertikaalne kolvi liikumine on 10-15mm.
- Kontrollige, et Dorgard on paigaldatud ukse sellele küljele, mis sulgub uksepiida vastu
- Kontrollige Dorgard ole häires.
- Eemaldage patareid 10 sekundiks ning sisestage uuesti, tehke seadmele restart.

Kui kõik eespool nimetatud punktid on täidetud ja vajalik on edasine abi, võite ühendust võtta meie tehnilise nõuande telefonil.

Error Messages

Beep / Flash Sequence	What it means	What to do
During Power up		
LoHi-LoHi-LoHi	Indicates Battery Lift is open during power up	No action required
Long Tone	Indicates start of power up test	No action required
Lo – Lo – Lo	No Dip Switch has been selected	No action required
Hi – Lo – Lo	Dip Switch 1 has been selected	No action required
Lo – Hi – Lo	Dip Switch 2 has been selected	No action required
Hi – Hi – Lo	Dip Switches 1 and 2 have been selected	No action required
Lo – Lo – Hi	Dip Switch 3 has been selected	No action required
Hi – Lo – Hi	Dip Switches 1 and 3 have been selected	No action required
Lo – Hi – Hi	Dip Switches 2 and 3 have been selected	No action required
Hi – Hi – Hi	Dip Switches 1, 2 and 3 have been selected	No action required
	Dip Switch 4 has no function and will not affect beep sequence	
During standard operation		
---(32secs)---(---(32secs)---*(---(32secs)---*---etc.	LED indicates that the system is working properly	No action required
-(1.3secs)--(1.3secs)-*-(1.3secs)-*-(1.3secs)-*---etc	LED indicates that the Dorgard is "hearing" a possible alarm (or a continuous background noise in excess of 65 decibels)	If no alarm is sounding please refer to the section on adjusting the sensitivity of Dorgard.
HiLo – HiLo – HiLo – HiLo – HiLo – HiLo – HiLo – HiLo *-----*-----*-----*-----*-----*-----*	Dorgard is about to release door (If warning tone has been disabled – then no tone will sound)	No action required

* LED flash
Lo – Low Tone
Hi – High Tone

Error Messages *continued*

Beep / Flash Sequence	What it means	What to do
During standard operation		
<p>LoHi – LoHi – LoHi – LoHi – LoHi – LoHi – LoHi – LoHi * * * * * * * * * * Tone and flash sequence Is followed by the sound of the motor driving</p>	Dorgard resetting ready for re-activation	No action required
Error Modes		
<p>Lo – (2secs) – Lo – (2secs) – Lo – (2secs) – etc * * * * * * * * * * -etc</p>	Indicates Battery Lift is not screwed down properly	1. Screw down Battery Lift
<p>HiHiLo..... This pattern may repeat * * *</p>	Possible fault with Motor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check Ferrule is not worn or damaged. Replace if necessary 2. Release tension on fixing Screws and check Dorgard is positioned flat against door with no obstructions 3. Recycle or if necessary, replace Batteries
<p>HiHiHiHiLoLoLoLo--(4secs)-- HiHiHiHiLoLoLoLo--(4secs)--etc</p>	Indicates possible Plunger movement fault	Same 3 points of action as above
<p>HiLoLoLo--(4secs)--HiLoLoLo--(4secs)--etc * * * * * -----(4secs)-- * * * * * -----(4secs)-- etc</p>	Indicates possible problem with Battery insertion	Same 3 points of action as above
<p>HiLo------(17mins)-----HiLo------(17mins)-----etc (Dorgard will repeat HiLo 8 times after 68mins) * * * * * --(4secs)-- * * * * * --(4secs)-- * * * * * --(4secs)-- etc</p>	Low Battery mode or miscellaneous error	Same 3 points of action as above

* LED flash
 Lo – Low Tone
 Hi – High Tone

Hoolduskava

Ennetav hooldus ja regulaarne kontroll tagab, et Dorgard toimib korrektselt. Veenduge, et uuendate hoolduskirjet pidevalt.

Iganädalaselt

Kontrollige, et Dorgardi kolb on piges ja hoiab ukse lahti. Laske tulekahjuhäirel kõlada 20 sekundit ning seejärel peaks Dorgard ukse vabastama. Kui uks ei vabane, vaadake veaotsingu osa.

Igakuiselt

Teostage iganädalane test ning kontrollige, et 3 mikrofoni auku on puhtad tolmust, mustusest jne. Dorgardi tuleks puhastada kergelt niiske lapiga. Kui see on paigaldatud, kontrollige, et põrandaplaat on kindlalt kinnitatud ja ei ole kahjustatud.

Iga 6 kuu tagant

Teostage nädala ja kuu ajakava ning lisaks kontrollige:

1. Üksuse kolvi seisukorda.
2. Dorgardi seade on kindlalt ukse külge kinnitatud.

Kui ükskõik mis osa on kulunud, rebenenud või kahjustatud, siis vahetage see kohe. Kui vajalik on edasine abi, võite ühendust võtta meie tehnilise nõuande telefonil.

Iga-aastaselt

Teostage 6 kuu graafikut ja vahetage patareid.

Märkus ja hoiatus

- Seade on võimeline avastama madalat akutoidet või võimalikke vigu, andes pidevalt hoiatust (helisignaali) ning katkestades ukse lahtihoiamehhanismina töötamise.
- Dorgard teostab enesekontrolli 12 tundi peale patareide sisestamist ning seejärel iganädalaselt. Kui tuletõkkeuks on enesekontrolli ajal lahti, vabastab Dorgard selle. Kui Dorgard avastab sisemise rikke, kostub helisignaali ning Dorgard ei toimi.
- Kui enesekontrolliks ei sobi keskköö, on võimalik seda aega muuta, reguleerides Dorgard kella edasi või sisestades patareid uuesti 12 tundi enne soovitud enesekontrolli aega. Näiteks kui soovite enesekontrolli teostada keskpäeval tuleb patareid uuesti sisestada keskkööl.

Hoolduskirje

Allpool toodud logi on mõeldud katma 12 kuu perioodi ning tuleb täita pärast iga kontrolli. See on ametlik kirje ja hoolduskava teostab pädev (vastutav) isik. Edasised logiraamatud on saadaval tehnilise nõuande telefonil.

Seerianumber:

Asukoht:

(seerianr on Dorgardi üksuse tagaküljel):

Paigaldamise kuupäev:

Paigaldaja:

Nädal	Tulem (märgi)	Kuupäev	Allkiri	Nädal	Tulem(märgi)	Kuupäev	Allkiri
1				27			
2				28			
3				29			
4				30			
5				31			
6				32			
7				33			
8				34			
9				35			
10				36			
11				37			
12				38			
13				39			
14				40			
15				41			
16				42			
17				43			
18				44			
19				45			
20				46			
21				47			
22				48			
23				49			
24				50			
25				51			
26				52			

Commissioning Certificate

Elektrilise lahtihoidmismehhanismi(de) (palun mittevajalik maha tõmmata) tellimuse sertifikaat
aadressil:

Mina/meie, isik(ud), kes vastutab (allkiri allpool) tellimuse eest, mille üksikasjad on esitatud allpool, kinnitan, et seadmed, mille oleme tellinud vastavad minu/meie teada BS 7273-4:2007 poolt soovitatud ja allpool toodud kategooria jaoks, väljaarvatud erinevused, mis on märgitud käesolevas sertifikaadis.

Nimi (trükitähtedes):.....Ametikoht:.....

Allkiri:.....Sihtnumber.....

Eest ja nimel:.....

Aadress:.....

.....Postcode:.....

Kõik seadmed toimivad vigadeta.

Paigaldamine, kuivõrd seda on võimalik mõistlikult kindlaks määrata, on standardile vastav.

Oleme paigalduse teinud vastavalt (BS 7273-4:2007, 21,5) soovitustele

Toimivusdokumendid on lõpetatud enne/pärast (mittevajalik maha tõmmata)

vabastusmehhanismide toimivaks muutumist

.....
Vabastusmehhanismide lühikirjeldus, meetodi(te) käivitamine (vt 7273-4:2007, punkt 8) ja süsteemi projekteerimine (vt BS 7273-4:2007, punkt 10)

.....
 Kõik seadmed toimivad vigadeta.

Paigaldamine, kuivõrd seda on võimalik mõistlikult kindlaks määrata, on standardile vastav.

Oleme paigalduse teinud vastavalt (BS 7273-4:2007, 21,5) soovitustele

Toimivusdokumendid on lõpetatud enne/pärast (mittevajalik maha tõmmata)

vabastusmehhanismide toimivaks muutumist

.....
Hooldus: On soovitatav, et pärast paigaldust hooldatakse Dorgardi nii, et säiliks BS 7273-4:2007, punkt 22 vastavus.

Kasutaja vastutus: Kasutaja peab määrama vastutava isiku juhendama vabastusmehhanismide rutiinset kontrolli vastavalt BS 7273-4:2007, 22.1 ja järelevalvet kõigis küsimustes, mis puudutavad tulekahju avastamis- ja häiresüsteemiga kooskõlastust vastavalt BS 5839-1:2002, punkt 7.

Tootja garantii

Fireco Limited garanteerib kliendile, et tootel ei esine materjali ja töö defekte 24 kuud alates ostmise päevast. Kui toode on puudusega, mis ilmnevad garantiiajal, parandab/ asendab Fireco Ltd. selle tasuta.

Kui tootel hakkab ilmnema defekt garantii perioodi ajal, palume kõigepealt kontrollida, kas toode on kasutuses ettenähtud viisil ning paigaldatud korrektselt juhendi järgi ja kas patareid toimivad. Kui see ei lahenda probleemi, võtke meiega ühendust kirjalikult e-posti aadressil, mis on toodud allpool või telefoni teel Dorgardi tehnilise nõuande telefonil.

Garantii ei kehti ühegi toote tavaamortisatsioonist tulenevate puuduste, tahtliku kahju, õnnetuse, kliendi või kolmanda isiku hooletuse, ebanormaalsete töötingimuste, juhendi mitte-järgimise, väärkasutuse või toote remontimise ilma Fireco Ltd. heakskiiduta puhul. Garantii ei kata patareid ja kolviotsasid, mis võivad vajada väljavahetamist garantiiaja jooksul. Fireco Ltd. ei vastuta teie saamata jäänud kasumi, ebamugavuse või kaudse või otsese kahju eest, mis on tekitatud toote puudustest.

Kui tooted on müüdnud tarbija tehinguga, siis ostja õigused ei ole mõjutatud garantiiperioodiga.



Version 3.0

**Tehnilise abi vajaduse puhul võtke ühendust UK tehnilise nõuande
telefonil: 0845 241 7575 või +44 (0) 1273 320 688
e-mail: help@dorgard.com
www.dorgard.com**

Kõikide muude päringute tegemiseks pöörduge tarnija poole.