

KASUTUSJUHEND FIREPHANT FP1V1 (1KG) - FP2V1 (2KG) KUIVPULBER ABC TULEKUSTUTI

TÄNAME et valisite Firephant tulekustuti. Meie tulekustutid on disainitud tõhusaks ja pikaks kasutuseks. Pakett sisaldab järgmisi esemeid: 1 tulekustuti, 1 seinakinniti, 1 kasutusjuhend.

ENESEKONTROLL

Tulekustuti lahtipakkimisel kontrollige, et manomeetri osuti on rohelises sektoris. Kontrollige, et splint on paigas ja plommitud. Jälgige manomeetriga survet korrapäraselt, vähemalt üks kord kuus.

RAKENDUSED

Teie uus Firephant tulekustuti sisaldab ABC pulbrit, mis kustutab puidu, paberi, tekstiili, tuleohtlike vedelike ja kemikaalide tulekahjud. Samuti võib seda kasutada elektriseadmete põlengute puhul (kuni 1000 volti). Elektriseadmete tulekahjude kustutamisel tuleb alati hoida ohutusse (vähemalt 1m) kaugusesse.

KUIDAS PULBERKUSTUTI TOIMIB?

ABC pulber reageerib keemiliselt tulega. Pulber katkestab tuld toitva keemilise ahelreaktsiooni. Üks suurimaid pulberkustuti eeliseid võrreldes teist tüüpi kustutitega on see, et isegi väike kogus pulbrit kustutab tulekahju. Selleks, et vältida tulekahju uuesti süttimist, näiteks puidu, paberi ja tekstiili puhul, võib osutada vajalikuks kustutada materjal lisaks ka veega.

TULEKUSTUTI KASUTAMINE:

1. Tõmba välja splint
2. Suunake pihusti tulekahju keskmesse
3. Pigista nuppu
4. Liikuge pihustiga tulekahju kohal, kuni see on täielikult lõppenud.

PAIGALDUS

Tulekustutil on kaasas seinakinniti. Kui tulekustuti paigaldatakse välitingimustesse või saastunud keskkonda, siis on vajalik see paigutada spetsiaalsesse kappi. Kustuti peab olema kergesti ligipääsetavas ja nähtavas kohas.

HOOLDUS JA KONTROLL

Visuaalsed vaatlused omaniku poolt peavad toimuma korrapäraselt ja vähemalt üks kord kuus. Visuaalse kontrolli läbiviimisel tuleb tagada:

- Kustuti on õigesti paigaldatud ja asub sellele määratud kohas;
- Kustutit ei ole kasutatud ja see ei ole kahjustatud ning sellel ei ole puuduvaid osasid;

- Manomeetri näidik peab olema rohelises sektoris.
- Lase tulekustutit kontrollida spetsialisti poolt vähemalt iga kahe (2) aasta tagant.
- Kustuti hooldus tuleb teostada 10.a möödudes.


SURVESTATUD TULEKUSTUTI - OHUTUSREEGLID

Enne kustuti paigaldamist ja kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Kui võimalik, teavitage ka teisi kasutajaid selle kasutusjuhendi sisust.

- Loe kustuti tagaküljel olevat silti, ja tee kindlaks, et see sobib kasutamiseks antud piirkonnas.
- Mitte kunagi ei tohi kustuti otsikut suunata inimeste või loomade suunas. Tulekahju kustutamisel riietel hoidke ohutusse kaugusesse (vähemalt 1m).
- Tulekustuti on rõhu all! Mitte kunagi ei tohi kasutada jõudu selle avamisel.
- Kui kustuti on tühi viige see selleks ettenähtud jäätmekeskusesse.
- Autos või veoautos kasutage kindlat hoidikut/kinnitit, mis kaitseks kustutit vibratsiooni jm-de tegurite eest.

SEINALE KINNITAMINE

Erinevad seinakonstruktsioonid nõuavad erinevaid seinakinnitusi. Kui te pole kindel kustutiga komplektis olevate tüüblite ja kruvide suhtes, soovitame nõu pidada tulekustuti edasimüüjaga.

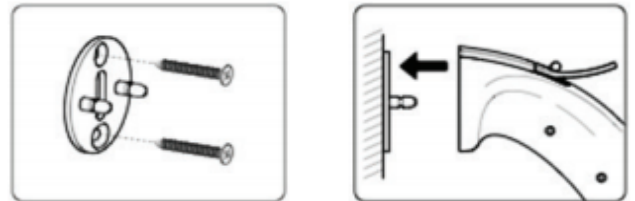

GARANTII

5-aastane garantii kehtib rõhu langusele. Garantii kehtib 5 aastat alates toote tootmise kuust. Garantii eeldab, et esialgne plomm on terve ja toode ei ole avatud, kasutatud, täidetud või läbinud muud füüsilist sekkumist nõudvat tegevust. Garantii kehtib ainult siis, kui toodet kasutatakse ja säilitatakse normaalsetes tingimustes ja keskkonnas. Garantii ei kehti, kui toode on säilitatud söövitavas või muul viisil ebasoodsas keskkonnas, või mingil muul põhjusel kahjustatud selle ladustamisel või kasutamisel.

MAALETOOJA:

Tulipunane OÜ

www.tulipunane.ee, info@tulipunane.ee,

Tel. +372 6 200 542

CE vastavusdeklaratsioon seadmele nagu on sätestatud artiklis 3 (2) Euroopa surveseadmete direktiivis 97/23/EEC.

GPBM Nordic AB Argongatan 2B SE-431 53, Mölndal ROOTSI

Tõendab, et järgmist tüüpi survestatud kustuti: Permanentne survestatud vesi-, vaht-, kuiv pulber kustutid. (Täpsem tüübitähistus esietiketil) Vastab: surveseadmete direktiivile 97/23 EEC Euroopa standardile SS EN 3 Üldtunnustatud reeglitele (Sound Engineering Praxis) Vastavushindamise kord surveseadmetel ja hoidikul põhineb B + C1 moodulitel ja Euroopa direktiivi 97/23/EEC (Lisa III) ja/või artiklil 3 (3) Direktiivil 97/23/EEC. Manomeetrid ja rõhuindikaatorid, voolikud ja/või pihustid, mis on paigaldatud ja kõik muud rõhku sisaldavad seadmed, mida ei ole mainitud eespool, on kohaldatud Artikli 3 (3) Direktiivi 97/23/EEC-ga.